

水分析依頼方法

How to Request Water Analysis

採水容器などに 250cc のサンプル水を採水し、それぞれの採水容器のラベルに、**採水日・船名・採水箇所**をご記入のうえ、次ページ「水分析依頼書」と一緒に最寄りの営業所へ発送してください。

・サンプル水

AA 軟水 (軟水装置の出口バルブ、あるいは蒸留水タンク (原水タンク))

BB 復水 (カスケードタンク、あるいはドレンクーラ出口)


CC 缶水 (検塩弁)

※「水分析依頼書」を併せてご送付ください。

※温水ボイラの場合は、原水と缶水のみで結構です。

※送料はご負担頂きますよう、お願いいたします。着払いでの対応は致しかねます。

サンプル水の採水位置をご確認ください。

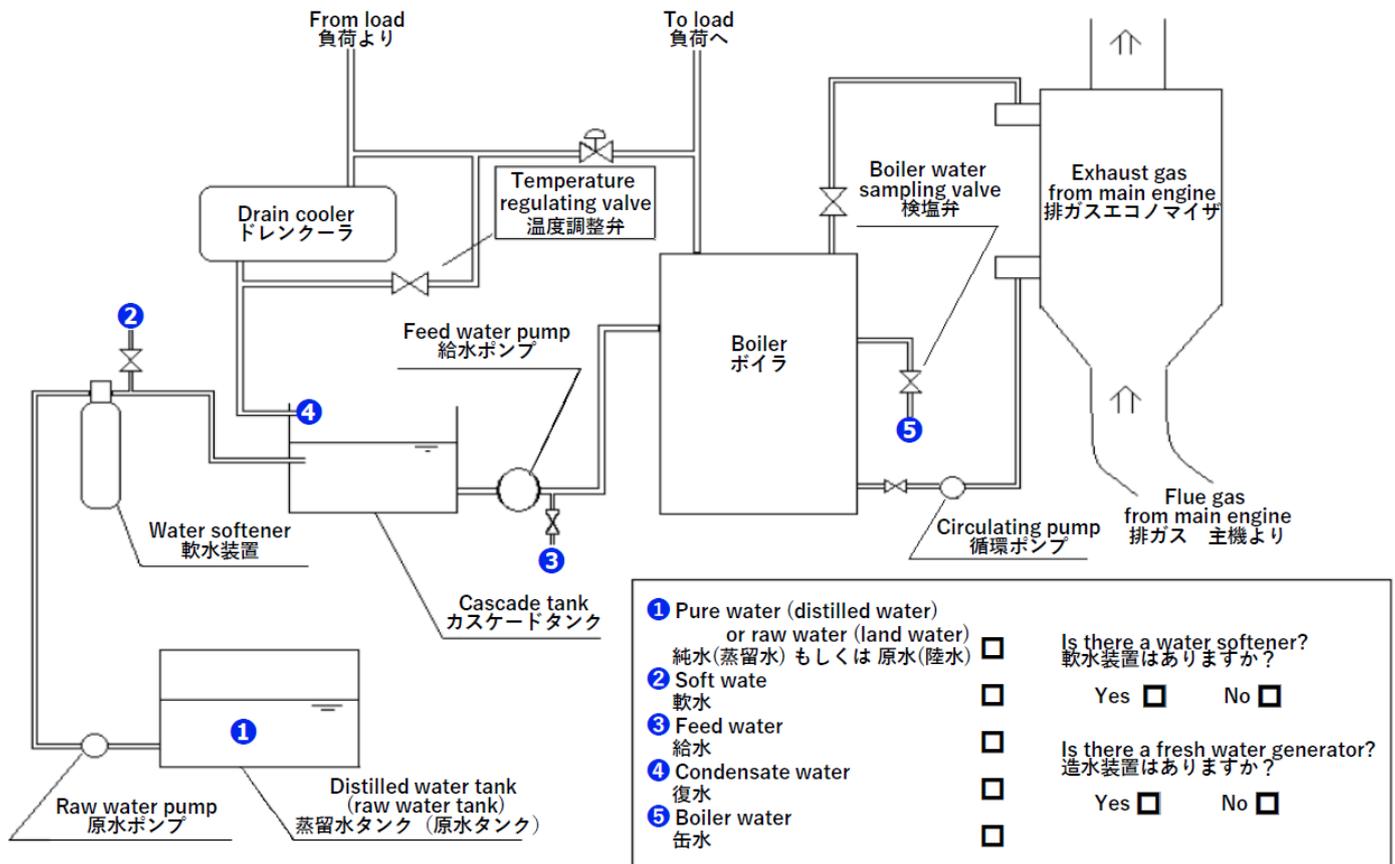

■送付先 (問い合わせ先)

〒799-2696愛媛県松山市堀江町7番地

三浦工業株式会社船用メンテナンス統括部担当者宛

TEL : 089-979-7066 FAX : 089-979-7067

Email : hakuyo_mka@miuraz.co.jp

記入日

Date: _____

水分析依頼書

Water Analysis Request

船名 **IMO** ナンバー
Vessel name: _____ IMO No.: _____

船主名
Vessel owner name: _____

船主住所
Vessel owner address: _____

水分析結果送り先住所
Address to send water analysis result: _____

ボイラ型式 **製造番号**
Boiler model: _____ Serial No.: _____

使用薬品
Chemicals used: _____

1 回あたりの薬品投入量
Quantity of chemicals added per injection: _____ L/time

ブロー回数 (表面、缶底、全ブロー)
Blowdown count (surface, bottom, complete blowdown): _____ times

ボイラメイト **IS-301MR** 使用時
When BOILERMATE IS-301 MR is used
シリカ判定濃度 (シリカ測定キットによる)
Silica judgment concentration (using SILICA ANALYSIS KIT): _____ mg/L
給水温度 (カスケードタンク温度)
Feed water temperature (cascade tank temperature): _____ °C

注意 ※ブロー前のサンプル水を送付してください。

※この用紙は採水容器と併せて送付してください。

NOTE * Please send the water sample before blowdown.

* Please send this form with the water sampling container.

ボイラに関するご意見・ご質問など

Opinions and questions about the boiler: _____