


# クラウド活用事例① A食品様

## クラウドデータ

循環水EC(実測)	55	mS/m
循環水EC(上限設定)	60	mS/m
循環水温度(CT出口温度)	20.2	℃
CT入口温度	23.0	℃



## 温度設定変更後の消費電力

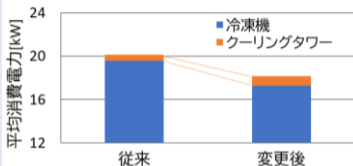

## お客様の声



クーリングタワーを冷凍機用に使用しています。外気に比べて、水温20℃と高いことが気になりましたので、クーリングタワーの設定温度を下げたところ、システム全体で10%の消費電力削減になりました。